

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»
105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60

Телефон: 8-495-504-71-64

www.sert01.ru

E-mail: 5047164@mail.ru

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
ТРПБ.RU.ИН47



Аттестат ОСЭБ №
СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ ПБ АНО «СЦПП»

Р.В. Брыксин

14.02.2024

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2174/ТР от 14.02.2024

Образцы изделий бетонных декоративных для НФС «WHITE HILLS»
Норвич брик (арт. F374-90) однослойные, имитирующее клинкерный
кирпич, изготовленные методом виброформования по ТУ 23.61.11-
014-75244702-2023.

г. Москва 2024 г.



ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ЗАКАЗЧИКА.	3
2. НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗГОТОВИТЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ.	3
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	3
4. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.	4
5. ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ.	4
6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ.	5
7. ИТОГИ ИСПЫТАНИЙ.	5
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	6
9. ДАННЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА.	6
10. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ФОТО ОБРАЗЦОВ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ.	6
11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ.	7



ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»

1. Наименование и адрес заказчика.

Заказчик:	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ОС АНО «СЦПП») Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 Адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5 ИНН 7709398169 КПП770901001, ОГРН 1027709032317 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09. Телефон: 8-495-504-71-64 www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru
-----------	--

2. Наименование материала, изготовитель и результаты идентификации.

На испытание был представлен образец:

Образцы изделий бетонных декоративных для НФС «WHITE HILLS» Норвич брик (арт. F374-90) однослойные, имитирующее клинкерный кирпич, изготовленные методом виброформования по ТУ 23.61.11-014-75244702-2023.		
Полученные образцы поступили в испытательную лабораторию упакованные в полиэтилен.		
Дата поступления образцов в ИЦПБ:		29.01.2024 г.
Технические характеристики:		
Плотность (образец, диаметром 45 мм, высотой 50 мм)		219,6 г
Масса (образец, диаметром 45 мм, высотой 50 мм)		219,6 г
Состав		Бетон
Цвет		Песочный
Характеристика поверхности		Шероховатая
Другие		-
Изготовитель:	Акционерное Общество «Монолитстрой» (АО «Монолитстрой»). Адрес (места нахождения и места осуществления деятельности): 141880, Россия, Московская область, г.о. Дмитровский, с. Рогачево, ул. Советская, д. 36, стр. 9Б. ОГРН 1055008701285. ИНН 5044046682.	
На образцах имеется наклейка органа по сертификации с указанием № и дата заявки на сертификацию, № и дата акта отбора образцов, ФИО эксперта.		
К образцам прилагается следующая документация:		
Акт отбора образцов (копия). № 1539/ТР-ОО от 25.01.2024 г.		

В результате идентификации установлено, что образец материала соответствует представленным на него документации и техническим характеристикам.

3. Характеристика заказываемой услуги и методы испытаний.

Основание для проведения работ:

Частичное опубликование и перепечатка настоящего протокола без согласования с ИЦ ПБ запрещается.	Протокол № 2174/ТР от 14.02.2024 Всего листов 7 Лист 3
--	---

- заказ-наряд на выполнение работ (направление) № 1539 /ТР от 29.01.2024 г.

Для образца материала определить следующую номенклатуру показателей пожарной опасности:

- *Определить горючесть для отнесения строительных материалов к негорючим или к горючим по ГОСТ 30244-94 «материалы строительные. методы испытаний на горючесть» (метод I);*

4. Испытательное и измерительное оборудование.

Испытания проводились на аттестованном испытательном оборудовании ИЦ ПБ указанном в таблице 1:

Таблица 1.

Наименование установок	№ аттестата, Срок действий
Установка для испытания строительных материалов на негорючесть «ОГНМ», зав. № 01-2010	001336/10-26-2023, от 16.10.2023 г. до 15.10.2024 г.
Шкаф сушильный ШС 80-01 СПУ (ЕГИЖ 681945.006-04), зав. № 16666	001337/10-26-2023, от 19.10.2023 г. до 18.10.2024 г.

Список использовавшихся средств измерений представлен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование средств измерения	№ свидетельства, Срок действия
Термогигрометр TESTO 622, рег. № 53505-13, зав. № 39508933/511	С-ВЮ/20-09-2023/279722535, от 20.09.2023 г. до 19.09.2024 г., 1 год
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ-3100, рег. № 69452-17, зав. № J51-048	С-ВЮ/27-09-2023/283993903, от 27.09.2023 г. до 26.09.2024 г., 1 год
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, рег. № в ФИФ 72189-18, зав. № 17050601	С-ТТ/16-08-2023/270526152, от 16.08.2023 г. до 15.08.2024 г. 1 год
Секундомер механический СОСпр-26-2-000, рег. № 2231-72, зав. № 0820	С-ВЮ/18-09-2023/278758057, от 18.09.2023 г. до 17.09.2024 г. 1 год
Термодат-17М6 модель 17М6/4УВ/4Р/485/4М, рег. № 17602-15, зав. № TD11Z19196	С-ВЮ/29-09-2022/190388049, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-0,5.350/1С.1, зав. № 80613181244279825	С-ВЮ/19-01-2024/309872686, от 19.01.2024 г. до 18.01.2026 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-0,5.350/1С.1, зав. № 80613181244279827	С-ВЮ/19-01-2024/309872688, от 19.01.2024 г. до 18.01.2026 г. 2 года
Преобразователь термоэлектрический ДТПК454-0,5.350/1С.1, зав. № 80613181244279828	С-ВЮ/19-01-2024/309872690, от 19.01.2024 г. до 18.01.2026 г. 2 года
Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А, рег. № 51291-12, зав. № 49001181132498755	С-ВЮ/29-09-2022/190387970, от 29.09.2022 г. до 28.09.2024 г., 2 года
Вольтметр универсальный цифровой GDM-8245, рег. № 34295-07, зав. № GCP910216	С-ВЮ/18-09-2023/278758136, от 18.09.2023 г. до 17.09.2024 г. 1 год

Список использованного вспомогательного оборудования представлен в таблице 3.

Таблица 3.

Вспомогательное оборудование	
Эксикатор 240 мм без крана	-

5. Процедура отбора образцов.

Акт отбора образцов представлен в Приложении №2.



6. Результаты испытаний.

6.1 Результаты экспериментального определения отнесения материала к горючим или негорючим представлены в таблице 4.

Условия проведения испытаний												Таблица 4			
Дата проведения испытаний												05.02.2024			
Температура окружающей среды, °С												20,1			
Относительная влажность воздуха, %												48,8			
Атмосферное давление, кПа												98,9			
Напряжение электропитания переменного тока, В												229,3			
Частота переменного тока, Гц												50,0			
Номер образца	Т _{п.н.}	Масса образца			Показания термодатчиков, град С									Время горения, t _г	
					в печи			на поверхности			внутри образца				
		m _н	m _к	Δm %	T _{пм}	T _{пк}	T _{пп}	T _{пом}	T _{пок}	T _{по}	T _{цм}	T _{цк}	T _{цо}		
1	752	219,6	216,5	1,4	781	770	11	762	754	8	745	738	7	0	
2	751	220,4	217,1	1,5	780	769	11	766	752	14	741	735	6	0	
3	750	221,1	218	1,4	780	771	10	763	754	9	742	736	5	0	
4	748	220,6	216,9	1,7	781	768	14	762	754	8	743	737	5	0	
5	751	219,9	216,7	1,5	780	770	10	764	753	11	744	737	7	0	
Среднее арифметическое значение				1,5	780,4	769,3	11,1	763,1	753,3	9,8	742,8	736,8	6,0	0,0	
Наблюдения				Изменение цвета											
Примечание:															
1. Для проведения испытаний подготовлено пять образцов цилиндрической формы следующих размеров: диаметр Φ_{20}^{+0} мм, высота (50±3) мм.															
2. Способ изготовления: Вырезались образцы цилиндрической формы.															
3. Образцы кондиционировались в вентилируемом термошкафу при температуре (60±5) °С в течение 20—24 ч, после чего охлаждались в эксикаторе.															
4. Перед испытанием каждый образец взвешивают, определяя его массу с точностью до 0,1 г.															
5. Фотография образцов материала после испытаний приведена в приложении №1.															
Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значениях параметров горючести: прирост температуры - не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца - не более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения - не более 10 секунд.															
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных параметров, относятся к горючим.															

7. Итоги испытаний.

Наименование	Результаты испытаний
Образцы изделий бетонных декоративных для НФС «WHITE HILLS» Норвич кирпич (арт. F374-90) однослойные, имитирующее клинкерный кирпич, изготовленные методом виброформования по ТУ 23.61.11-014-75244702-2023.	- к негорючим материалам (НГ), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (раздел 6, метод I)

Испытатель (ли):





Деюшин Д.А.

АНО «СЦПП»

8. Дополнительная информация.

1. Настоящий протокол не является сертификатом соответствия (пожарной безопасности), а также разрешением надзорных органов на применение испытанной продукции на территории Российской Федерации.
2. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному образцу, предоставленному заказчиком и не отражают качество партии продукции, из которой взят данный образец, а также качество всей выпускаемой продукции.
3. Настоящий протокол предназначен только для использования Заказчиком.
4. Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.
5. Образцы, после испытания могут быть забраны заявителем в течении 30 дней с момента выдачи протокола, после чего ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» не несет ответственности за их сохранность.
6. Не допускается частичное или полное тиражирование протокола испытаний без разрешения Испытательного центра или Заявителя (Заказчика).
7. Результаты, представленные в отчете, распространяются только на испытанные образцы и действительны в течение срока действия сертификата, выданного органом по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» или 1 год с момента его утверждения.

9. Данные испытательного центра.

АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»

(АНО «СЦПП»)

Юридический адрес: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Адрес места нахождения: 105275, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5

Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» (ИЦПБ АНО «СЦПП»).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.

Адреса мест осуществления деятельности:


105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 60.

Телефон: 8-495-504-71-64

www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru

Приложение № 1. Фото образцов после испытаний.

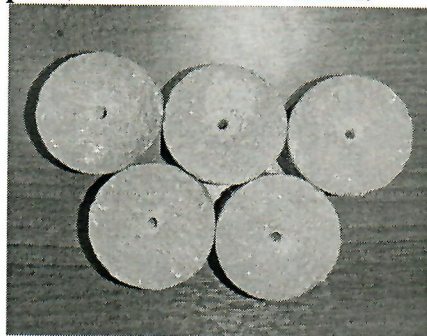

**ИЦ ПБ
АНО «СЦПП»**

11. Приложение № 2. Акт отбора образцов.

Испытательный центр пожарной безопасности АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосквья»		Приложение	
АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ			
Заявитель		№ 1539	ТР-ОО от 25.01.2024 г.
Акционерное Общество «Монолитстрой». Адрес: 141880, Россия, Московская область, г.о. Дмитровский, с. Рогачево, ул. Советская, д. 36, стр. 9Б.			
ОС АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосквья», 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН609)			
Цель отбора			
Испытание продукции на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ) по схеме 4с			
АО «Монолитстрой», На складе готовой продукции изготовителя, по адресу: Россия, Московская область, г.о. Дмитровский, с. Рогачево, ул. Советская, д.36, стр.9Б, склад № 15, эксперт ОС АНО «СЦПП» Мирфатуллаев М.М.			
в присутствии			
Генерального директора Костенко М.И.			
отобранные образцы продукции, изготовленной по технической документации завода изготовителя, принятой ОТК.			
Идентификационные признаки			
№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Размер партии (кол.)
1.	Образцы изделий бетонных декоративных для НФС «WHITE HILLS» Норвич брик (арт. F374-90) однослойные, имитирующие клинкерный кирпич, изготовленные методом виброформования по ТУ 23.61.11-014-75244702-2023.	м²	3.359, 180
		м²	25.12.202 0.38
		г.	3 г.
Отбор образцов проводился в соответствии с: ГОСТ Р 58972-2020			
Отобранные образцы упаковываются в полиэтиленовую пленку			
маркируются: описаны этикеткой ОС, содержащей дату и место отбора, номер заявки, подпись эксперта			
комплектуются по: паспортам качества, техническая документация, ИМА			
Условия хранения: складирование			

(Акт отбора образцов) Страница 1 из 2

Испытательные образцы подписать:	справку и утилизацию
В случае отбора контрольных образцов, они:	передаются на ответственное хранение заказчику по акту, описанию этикеткой ОС, содержащей дату и место отбора, номер заявки, подпись эксперта.
Срок и условия хранения контрольных образцов (проб) продукции:	Не менее срока годности продукции в соответствии с технической документацией, если иное не установлено техническим регламентом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	
Образцы изделий бетонных декоративных для НФС «WHITE HILLS» - Норвич брик (арт. F374-90), специфический 8495/779/23, однослойные, имитирующие клинкерный кирпич (паспорт качества № 2455 от 25.01.2024 г.), изготовленные методом виброформования из тяжёлых мелкозернистых бетонов по ГОСТ 26633, изготовленные по ТУ 23.61.11-014-75244702-2023 «Изделия бетонные декоративно-облицовочные для фасадов фасадах систем НФС «WHITE HILLS», Россия	
1. Наименование продукции, тип (марка) и т.п.:	АО «Монолитстрой»
2. Наименование страны-изготовителя:	141880, Россия, Московская область, г.о. Дмитровский, с. Рогачево, ул. Советская, д. 36, стр. 9Б.
3. Наименование фирмы-изготовителя:	+7 (495) 223-32-27
4. Адрес (место нахождения):	23.61.11.190
5. Телефон:	-----
6. Код ОКПД2	-----
7. Код ТН ВЭД ЕАЭС	-----
8. Условия хранения продукции	Соответствуют требованиям технической документации на продукцию
9. Результаты наружного осмотра партии (состояние упаковки, маркировки)	Партия продукции однородна. Маркировка соответствует технической документации. Все сведения, указанные на этикетке, нанесены разборчиво, легко читаются, в достаточном для осмотра месте. Показатели упаковки не подлежат от
10. Дополнительная информация (при необходимости):	Образцы для сертификационных испытаний извлечены от оставшейся готовой продукции, находящейся на складе изготовителя. Упакованы отдельно вместе с комплектом технической документации, и переданы Заявителю для доставки к месту испытаний.
ВЫВОДЫ	
Представленная продукция идентифицирована с образцом, ее описанием и соответствует заявленной в заявке на проведение сертификации и технической документации на нее. Заявленная продукция принадлежит области применения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ).	
Представитель изготовителя, заявителя	Подпись участника отбора (подпись материально-ответственного лица, принявшего образцы на ответственное хранение)
ОЗНАКОМЛЕН	М.П. Мирфатуллаев М.М.
Костенко М.И.	М.П.

(Акт отбора образцов) Страница 2 из 2

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА.

